Firmato digitalmente da
NICOL[illegible]O
CN=Annalisa Morelli
CN = FERNANDO
SN = Morelli Annalisa
OU = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
email: [illegible]575@gmail.com
C = IT

	REALIZZAZIONE CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L. DI MELZO (MI) E RELATIVA CONNESSIONE ALLA CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 6 S.R.L. DI LISCATE (MI) TRAMITE DOPPIA TERNA DI UN ELETTRODOTTO AT 220 kV IN CAVO INTERRATO	**INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L.** **VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 6** **20057 Assago (MI)** infrastructure.italia.land9@twtcert.it

PIANO TECNICO DELLE OPERE

REALIZZAZIONE CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L. DI MELZO (MI) E RELATIVA CONNESSIONE ALLA CP INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 6 S.R.L. DI LISCATE (MI) TRAMITE DOPPIA TERNA DI UN ELETTRODOTTO AT 220 kV IN CAVO INTERRATO

APPENDICE D

Verifica Distanza di sicurezza ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 3300 del 06/03/2019

ALLEGATO B

Schede di dettaglio dei punti di interesse per la valutazione delle distanze di sicurezza previste dalla Legge

		Storia delle revisioni
Rev.00	del 07/05/2025	Prima emissione

Elaborato	CODIFICA	Verificato	**Approvato**
A. Morelli	SIL9-PT-AT-VVF-04_00	A. Morelli	N. Calabrese Team STF Engineering

PUNTO INTERESSE 1

Descrizione P.I:	Attraversamento tubazione gas
Comune:	Melzo (MI)
Latitudine WGS 84 - 32 N	5019799.40 m N
Longitudine WGS 84 - 32 N	532021.59 m E
Riferimento tratta:	Incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Marco Polo
Tipo di attività soggetta al controllo VVF:	Opere ed impianti di trasporto gas naturale con densità non superiore a 0,8
Riferimento normativo:	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
Distanze asse sottoservizio:	SOTTOPASSO VERT.> 1 m DISTANZA ORIZ. > 2 m
Distanza richiesta:	0.5 m
Esito verifica:	OK

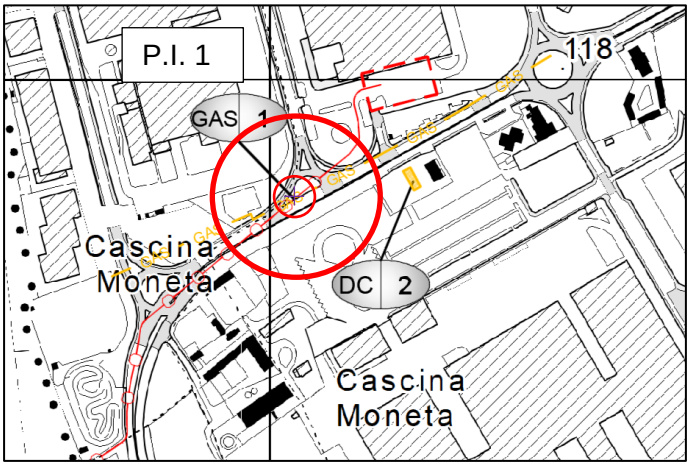

PUNTO INTERESSE 2
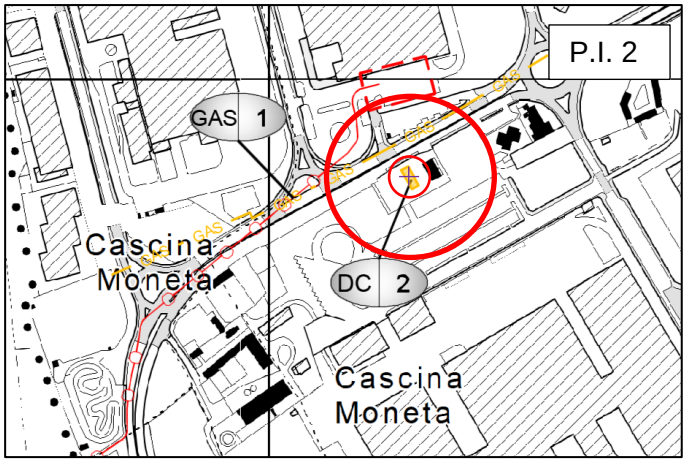
Descrizione P.I:	Distributore stradale di carburante
Comune:	Melzo (MI)
Latitudine WGS 84 - 32 N	5037908.29 m N
Longitudine WGS 84 - 32 N	532131.31 m E
Riferimento tratta:	Via Cristoforo Colombo
Tipo di attività soggetta al controllo VVF:	Distributore stradale di carburante
Riferimento normativo:	Circolare Ministero dell'Interno n.10 del 10.02.1969 par. 9.2
Distanze asse sottoservizio:	Distanza oriz. ~ 60 m ca.
Distanza richiesta:	proiezione orizzontale > 6 m
Esito verifica:	OK